

Elaboration des Plans de Prévention du Risque

Incendie de Forêt

Equipements existants et défendabilité
Commune de MONTGUYON

DOCUMENT DE TRAVAIL

Equipements pris en compte
dans le calcul de la défendabilité
(sources : SDIS17)

Informations communiquées
par la commune

Hydraz


- Point d'eau utilisable
- Point d'eau non utilisable
- Voie de largeur inférieure à 6m
- Voie de largeur supérieure à 6m

- ▲ Etang nécessitant des travaux
- ◆ Autre point d'eau existant

Defendabilité bonne

Cadastre

- Bâti
- Limites
- Commune

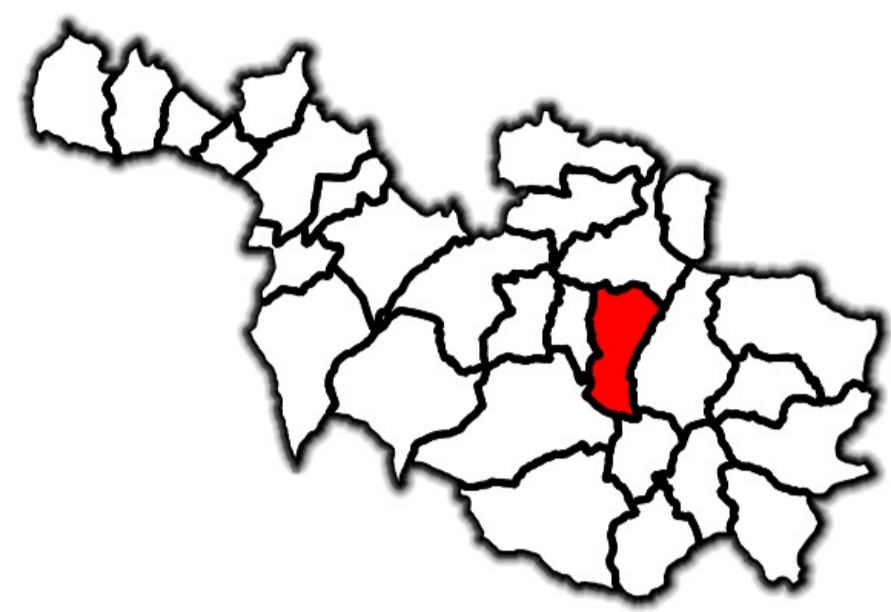

Sources : IGN SCAN25, IGN BDTOPO
Réalisation : Agence MTD, Septembre 2016

